

Дизель-генераторная установка

АД- 50С- Т400*



Данная ДГУ на базе двигателя TSS Diesel предназначена для выработки электроэнергии в качестве основного источника электропитания (в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках и т.д.) и в качестве резервного источника электропитания, где требуется повышенная надежность энергоснабжения (в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, складских комплексов и т.п.).

Она имеет достаточный ресурс и срок эксплуатации, а бережное отношение нашей компании к своим покупателям в части поддержания невысокой стоимости ДГУ и сервисной поддержке позволяет достичь максимальной эффективности вложенных инвестиций.

Все ДГУ полностью готовы к работе, укомплектованы глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью и прошли 2-часовую обкатку.

Основная информация :

| | |
|--|---|
| Номинальная мощность, кВт/кВА, | 50/62,5 |
| Максимальная мощность, кВт/кВА, | 55/68,8 |
| Номинальный ток, А | 90,3 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности ($\cos \phi$) | 0,8 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
| Расход топлива, (г/кВт*ч) / (кг/час) / (л/ч) | 224/8,5/10,1 |
| Вместимость топливного бака, л | 168 |
| Климатическое исполнение | УХЛ / NF / 1 |
| Техническое обслуживание | каждые 250 моточасов или каждые 6 мес |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев или 1000 моточасов в зависимости от того, что наступит раньше. |

Основные габариты :

| Исполнение: | Д x Ш x В (см) | Масса (кг) |
|-------------|----------------|------------|
| Открытое | 196x76x132 | 960 |
| В кожухе | 246x103x135 | 1145 |
| Под капотом | 220x110x160 | 1100 |
| На шасси | 425x194x245 | 1340 |
| Контейнер | 300x230x250 | 2620 |

Базовая комплектация:



1)Дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива и водовоздушным охлаждением, с турбокомпрессором и регулятором частоты вращения; Установленным навесным оборудованием и оборудован системами обеспечения.

2)Генератор одноопорный безщеточный, синхронный, четырехполюсной с обратными диодами, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения;

3)Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном. Устроиство рамы позволяет производить такелажные работы без дополнительных приспособлений;

4)Система электропитания с аккумуляторными батареями, генератором, пусковым стартером;

5)Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском (от степени автоматизации);

| | |
|--|--|
| 1.Двигатель | TSS Diesel |
| 2.Генератор | TSS SA |
| 3.Базовая рама | с антивибрационным креплением |
| 4.Топливный бак, л | 168 |
| 5.Топливный фильтр | проточный |
| 6.Топливный показометр | |
| 7.Система смазки | с жидкостно-масляным теплообменником |
| 8.Маслянный фильтр | проточный |
| 9. Масляный насос | шестеренчатый |
| 10.Блок водяного радиатора | с вентилятором |
| 11.Механическая крыльчатка вентилятора с защитой | |
| 12.Воздушный фильтр | |
| 13.Аккумуляторная батарея, А·ч | 2 штуки |
| 14.Выпускной патрубок | |
| 15.Гибкий компенсатор | |
| 16.Глушитель шума, уровень шума | 60 Дб |
| 17.Щиток защиты выхлопного коллектора | |
| 18.Турбокомпрессор | центробежный |
| 19.Система управления электроагрегатом | микропроцессорная |
| 20.Прибор контроля изоляции | для работы в сетях с «изолированной» нейтралью |
| 21.Топливный насос высокого давления | плунжерный |
| 22.Комплект документации на русском языке | |

Дополнительная комплектация:

- Предпусковой электроподогреватель охлаждающей жидкости от сети 220 В.
- Предпусковой электроподогреватель масла от сети 220 В
- Предпусковой дизельный подогреватель охлаждающей жидкости ПЖД,
- Шумозащитный кожух
- Внешний топливный бак
- Исполнение на одно- или двухосном прицепе или на шасси автомобиля,
- Исполнение в утепленном блок-контейнере «Север», с комплектацией блок-контейнера оборудованием и системами, необходимыми для обеспечения сохранности, работы и обслуживания ДГУ (комплектация и исполнение блок-контейнера согласовывается дополнительно),

Удаленный мониторинг и управление ДГУ :


- с кабельным соединением (расстояние до 300 м),
- через радиосвязь (расстояние до 3000 м)
- через мобильную связь (GSM канал),
- через Интернет (протокол TSP-IP)

Обозначение ДГУ:

*-(Д- 40С- Т400)-Условное обозначение главных характеристик

Полное(пример): АД-40С-Т400-1РМ11

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Степень подвижности: | A – стационарные, Э – передвижные; |
| Приводной двигатель: | дизельный; |
| Номинальная мощность: | 8-1000 кВт |
| Род переменного тока: | Т – трехфазный, _ – однофазный |
| Номинальное напряжение: | 240-400В; |
| Степень автоматизации: | 1, 2, 3; |
| Способ охлаждения двигателя: | Р – радиатор (водовоздушный); |
| Способ защиты от воздействия: | П – под капотом, _ – без капота; |
| Двигатель: | (маркировка завода). |

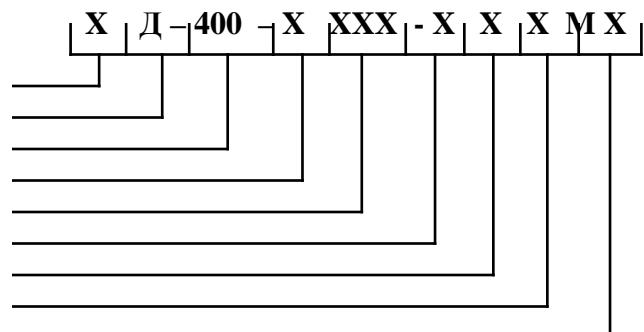

Особенности двигателя:

Двигатель TSS Diesel, по сравнению с аналогами, имеет широкий спектр применения, низкий расход топлива, низкий уровень шума, низкий уровень выбросов, высокую надежность и длительный срок службы: более 8000 часов до капитального ремонта. Дизельные двигатели удовлетворяют постоянно меняющимся экологическим требованиям, и соответствуют Евро стандарту.

Преимущества

1. Использование улучшенного турбокомпрессора повышает производительность, снижает расход топлива и эксплуатационные затраты.
2. Применение высокого класса топливной системы ведущих производителей, улучшило функционирование системы и понизило температурный порог запуска холодного двигателя.
3. Форсунки имеет несколько каналов различных диаметров, в связи с чем качество распыления и экономичность двигателя улучшается.
4. Коленчатый вал изготавливается из высокоуглеродистой стали. Имеет непрерывную молекулярную структуру, как следствие высокий порог усталости металла, сопротивление на изгиб и растяжение. Поверхность вала азотируется, благодаря чему износостойкость повышается, исключая возможность появления дефектов при нормальной эксплуатации.
5. Гильзы изготавливаются из износостойких и коррозионно-стойких материалов. Имеют хорошую стойкость к деформации. Принудительное охлаждение и усовершенствованная система смазки способствуют предотвращению коррозии при низких температурах.
6. Специально разработанный комбинированный глушитель существенно снижает уровень шума.
7. Особой конструкции рама с амортизаторами на основе эластичных материалов гасит вибрацию до минимальных показателей.


Надежность и стабильность

В двигателе предусмотрен цифровой мониторинг основных параметров таких как: температура воды и масла, давление масла, скорость двигателя и т.д., также предусмотрен аварийный останов, что обеспечивает безопасное использование двигателя.

Годы стабильного и качественного производства является лучшим показателем работы.

В компании работает современный центр исследований и разработок новых продуктов. В исследовании и разработке дизельных двигателей, компания сотрудничает с лучшими европейскими организациями принимающими участие в R&D (Research & Development - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), с тем чтобы обеспечить передовые технологические стандарты.

Полностью автоматическая проверка оборудования в процессе сборки обеспечивает высокую надежность продукции.

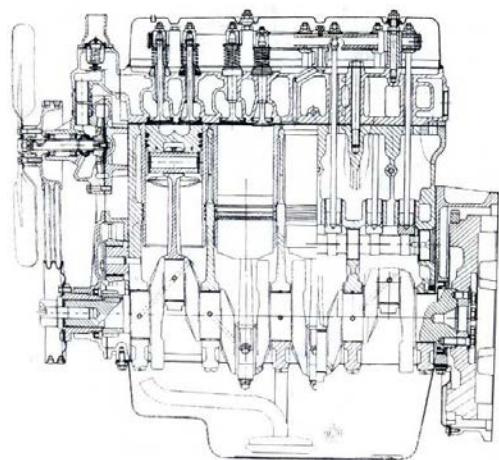

Характеристики двигателя:

| | |
|---|---|
| Модель | TDK 66 4LT |
| Мощность ном., кВт | 66 |
| Рабочий объем, л | 4,33 |
| Тип | Дизельный, 4 тактный, 4 цилиндровый с рядным расположение цилиндров, с непосредственным впрыском. |
| Расход топлива при 75 % нагрузки, л | 10,1 |
| Удельный расход масла, г/кВт*ч | 1,63 |
| Емкость картера(л) | 13 |
| Система охлаждения (л) | 24 |
| Напряжение системы, В | 24 |
| Производительность генератора, В | 28 |
| Охлаждение | Водовоздушное принудительное центробежный |
| Насос охл. жидкости | Турбокомпрессор |
| Подача воздуха | Механический |
| Регулятор | 105/125 |
| Диаметр цилиндра /хода поршня, мм | 17,5:1 |
| Степень сжатия | 1500 |
| Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1 |
| Наклон регуляторной характеристики, % | SAE 3# / 11,5" |
| Диск крепления | |

Характеристики генератора:

| | |
|----------------------------|--|
| Модель | SA-50 |
| Мощность, кВА | 62 |
| Коэф. Мощности | 0,8 |
| Эффективность | 88% |
| Частота | 50 Гц |
| Тип соединения | Звезда |
| Напряжение (в) | 230/400 |
| Регулятор напряжения | Электронный |
| Регулировка напряжения , % | 1 |
| Тип | трехфазный, безщеточный, 4-полюсный, одноопорное исполнение, с самовозбуждением и AVR. |
| Обмотки якоря | Выполнена с шагом 2/3 и обеспечивает минимальное отклонение от идеальной синусоиды напряжения. |
| Изоляция ротора и статора | класс Н |
| Степень защиты | IP 23/21 |
| Система охлаждения | 1RA4 (IC 01) |

Шкаф управления электростанцией:

Шкаф управления ДГУ производства компании ТСС разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции.

ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.

На лицевой панели ШУЭ расположены:

1. замок
2. автоматический выключатель
3. контроллер
4. выключатель питания контроллера
5. кнопка аварийного останова
6. звуковой сигнализатор.




Система управления электростанцией:

ГК ТСС оснащает электростанции серии ТСС Стандарт системой управления, которая реализована на базе современного цифрового контроллера SMARTGEN серии НВМ6100.

Эта система управления реализует в себе интегрированные цифровые технологии отображения параметров сети и электростанции, которые дополняются технологиями ей сетевого применения

Основные функции системы управления :

- автоматический пуск / останов электростанции,
- измерение параметров сети и параметров работы электростанции,
- сигнализация об нежелательных условиях, которые не влияют на работу электростанции и служат для привлечения внимания оператора,
- отключение и останов электростанции при возникновении условий, критичных для работы электростанции.

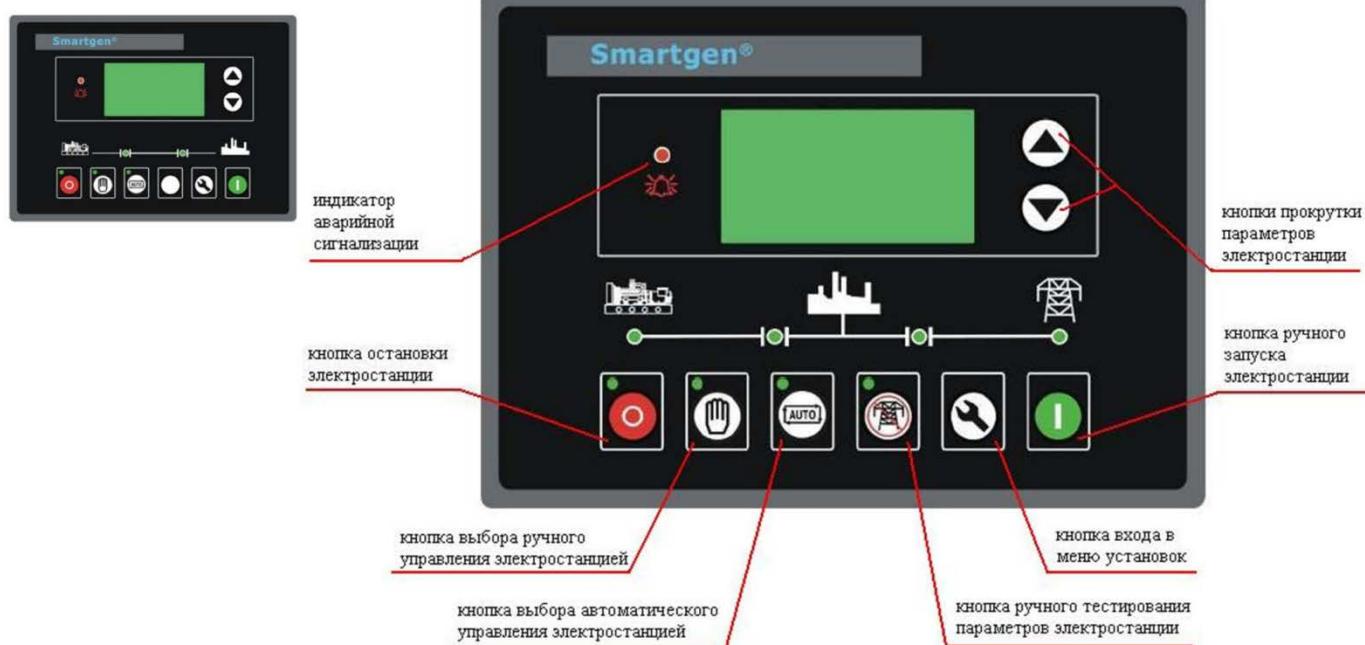

Характеристики контроллера:

Автоматический пуск/останов (автоматическое управление циклом пуска/останова)
Автоматическое включение таймера предпусковых подогревателей
Установка лимитов при программировании
Счетчик наработки

Измеряемые и индицируемые параметры

| | |
|-----------------------------------|---|
| Напряжение сети(2я ст.) | Коэффициент мощности,cosφ |
| Ток в сети(2я ст.) | Количество запусков |
| Частота тока в сети(2я ст.) | Наработка генератора |
| Напряжение генератора | Счетчик электроэнергии, кВт.ч |
| Ток генератора | Температура охл.жидкости |
| Частота генератора | Давление масла |
| Число оборотов | Уровень топлива |
| Активная мощность генератора, кВт | Напряжение аккумулятора |
| Реактивная мощность, кВар | Аналоговые входы (давление масла, уровень топлива, частота оборотов, температура двиг.) |
| Фиксируемая мощность. кВА | |

Предупреждающие сигналы

- высокая температура двигателя
- датчик температуры неисправен
- низкое давление масла
- нет контроля числа оборотов
- превышение частоты генератора
- отказ останова двигателя
- высокое напряжение аккумулятора
- предупреждение для дополнительных входов
- отказ зарядки аккумулятора (генератор)
- общая аварийная остановка (блокирует повторный запуск)

Сигналы аварийной остановки

- высокая температура двигателя
- низкое давление масла
- превышение скорости вращения
- падение скорости вращения
- двигатель вышел из под контроля
- превышение частоты генератора
- падение частоты генератора
- превышение напряжения генератора
- падение напряжения генератора
- отказ запуска
- отказ дополнительных входов

В зависимости от конкретного назначения и условий эксплуатации наши станции могут быть автоматизированы и исполнены по запросу заказчика.

Степени автоматизации:

Первая степень автоматизации

Выполняется следующий минимум операций:

- автоматическое регулирование частоты вращения вала дизеля, напряжения и температуры в системах охлаждения и смазки;
- местное и (или) дистанционное управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями;
- автоматическая подзарядка АКБ, обеспечивающих пуск и питание средств автоматизации;
- автоматическая аварийно-предупредительная сигнализация и защита;
- индикация значений контролируемых параметров на местном щитке и (или) дистанционном пульте.

Вторая степень автоматизации

Дополнительно к 1-ой степени автоматизации выполняется:

- дистанционное автоматизированное и (или) автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и послеостановочными операциями;
- автоматический прием нагрузки при автономной работе или выдача сигнала о готовности к приему нагрузки;
- автоматическое поддержание двигателя в готовности к быстрому приему нагрузки;
- автоматизированный экстренный пуск и (или) останов;
- исполнительная сигнализация.

Третья степень автоматизации

Дополнительно ко 2-ой степени автоматизации должны выполняться:

- автоматическое пополнение расходных емкостей: топлива, масла, охлаждающей;
- автоматизированное и (или) автоматическое управление вспомогательными агрегатами и (или) отдельными операциями обслуживания двигателя.

Варианты исполнения:

Открытый тип:

Самый простой и экономичный вариант исполнения ДГУ. Может быть установлена на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках и т.д.



Капот:

Погодозащитный капот - это удобное и универсальное решение для частого использования электростанции в различных условиях. Электростанции в капоте могут быть смонтированы на открытой площадке, шасси автомобиля или прицепа без дополнительной доработки. Возможна работа на ровной площадке без специального монтажа.



Кожух:

Дополнительно ко всем преимуществам капота, обеспечивает необходимый уровень охлаждения, снижает уровень шума на 10-12 дБ.



Шасси(одно- и двухосное):

При необходимости частого перемещения, возможно установить электростанцию под капотом/кожухом на шасси, сделанное на основе полуприцепа. Станции на шасси полностью сертифицированы и соответствуют всем нормативам и требованиям стандартов для государственной регистрации.



Блок-контейнер «Север»:

Предназначен для размещения ДГУ, дополнительного оборудования, необходимого для обслуживания дизельной электростанции:

- Защищает ДГУ и другое оборудование от негативного воздействия окружающей среды;
- Имеет высокие прочностные характеристики, низкие теплопотери и высокую шумоизоляцию;
- Обеспечивает высокую степень огнестойкости;
- Может быть установлен на салазки для перемещения волоком или стационарное мобильное шасси;
- Рассчитан на эксплуатацию в различных климатических зонах.



Контейнер «Север 3»

Габаритные размеры контейнера:

| | |
|--------------|------|
| - длина, мм | 3000 |
| - высота, мм | 2500 |
| - ширина, мм | 2300 |
| Вес, кг | 1660 |

Представляет собой цельнометаллическую ограждающую конструкцию ТУ 3177-002-56748265-2007 в составе которой предусматриваются следующие конструктивные элементы

| | |
|---------------------------|---|
| -Каркас | жесткий силовой металлический каркас 60 мм, сэндвич-панели с двумя слоями крашенного порошковой краской оцинкованного листа и ребрами жесткости. Теплоизоляция – минеральная плита. |
| -Стеновые панели, толщина | 60 мм, металлическая каркасная, сэндвич-панели толщиной, дополнительно покрыты снаружи стальным листом, 2 мм. |
| -Крыша, толщина | прочная стальная рама. |
| -Основание | 4 мм, основание утепленное, выполнен из рифленого листа |
| -Пол, толщина | выполнена на боковой стенке контейнера для обеспечения возможности технического обслуживания |
| -Входная дверь | |

Техническая документация на русском языке:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| - Технический паспорт | |
| -Инструкции по эксплуатации и монтажу | |
| Расчетный срок службы блок-контейнера | 10 лет |

Комплектация системы жизнеобеспечения блок-контейнера:

| | |
|--|---------------|
| - Клапан воздушный, шт | 2 |
| - Нерегулируемая металлическая жалюзийная решетка, шт | 2 |
| - Газовыххлопной трубопровод к дизелю и глушителю | |
| - Электрическая разводка через распределительный щиток с автоматами срабатывающими при силе тока, А | 32 |
| - Рабочее освещение, светодиодная лента, по всей длине контейнера | влагозащитная |
| -Электрические розетки с заземлением на боковых стенах, по 1 штуке на каждой | |
| - Автоматический пожарный звуковой и световой извещатель | |
| - Система автоматического пожаротушения собранная на модулях порошкового пожаротушения, предназначенных для тушения очагов пожаров класса А,В,С и оборудования, находящегося под напряжением (класс Е) | |

Полуприцеп:

| | |
|--|--|
| Масса снаряженного полуприцепа, не более, кг | 1200 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 200 |
| Габаритные размеры, мм | |
| -длина, мм | 3114(± 50) |
| -ширина, мм | 1927(± 20) |
| -высота, мм | 877(± 10) |
| Шины | 215/90 R15 |
| Сцепное устройство | Кольцо стандарта DIN/NATO |
| Подвеска | Независимая, рычажная, с трубчатым торсионом и резиновыми амортизаторами |
| Напряжение сети полуприцепа | 12 В |

Сертификаты:

C-RU.AГ75.В.18854:

Дизельные электроагрегаты и электростанции торговых марок «TSS», «Славянка», «TCC» стационарные, передвижные, в контейнерном исполнении мощностью от 10 до 5000 кВт соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ Р 53174-2008, ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97), ГОСТ 12. 1 .012-2004, ГОСТ 12.1.003-83.

Серийный выпуск.

| СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ | | |
|---|--|--|
| ПРИЛОЖЕНИЕ К сертификату соответствия № РОСС RU.АГ75.В.18854 Перечень компонентов, на которых распространяется действие сертификата | | |
| СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АГ75.В.18854 Срок действия с 28.11.2011 по 21.11.2014 ОГРАНДИК № 0013467 № 0459640 ОГРАНДИК № 0013467 № 0459640 Учен. А.П. Балакин Балакин О.Н. Сертификат соответствия | | |

| СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ | | |
|--|--|--|
| СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АГ75.В.18854 Срок действия с 25.08.2011 по 25.08.2014 № 0013467 ОГРАНДИК № 0013467 ПРОДУКЦИЯ Контейнеры, типы БК, ПБК, УБК. Серийный выпуск СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕВОЗИНАМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 3177-002-56748265-2007 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ООО "ТСС", 109026 г. Москва, ул. Бакунинская, 14, оф. 2 Адрес: 127254, г. Москва, ул. Бакунинская, 14, оф. 2 СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ТСС", 109026 г. Москва, ул. Бакунинская, 14, оф. 2, тел. (495) 258-00-20 НА ОСНОВАНИИ Постановления № 1451/М от 24.11.2011 г. - КЕДО "Инвестиционная компания спорта, бизнеса и здоровья" (ген. дир. № РОСС RU.001-21062001, г. Москва, ул. Симоновская, 1, кв. 1, этаж 1). ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Страница 2 Учен. А.П. Балакин Балакин О.Н. Сертификат не применяется при обменной сертификации | | |

РОСС RU.АЮ77.Н14544:

Блок- контейнеры, типы: БК, ПБК, УБК. соответствует требованиям нормативных документов:

ТУ 3177-002-56748265-2007

Серийный выпуск.